
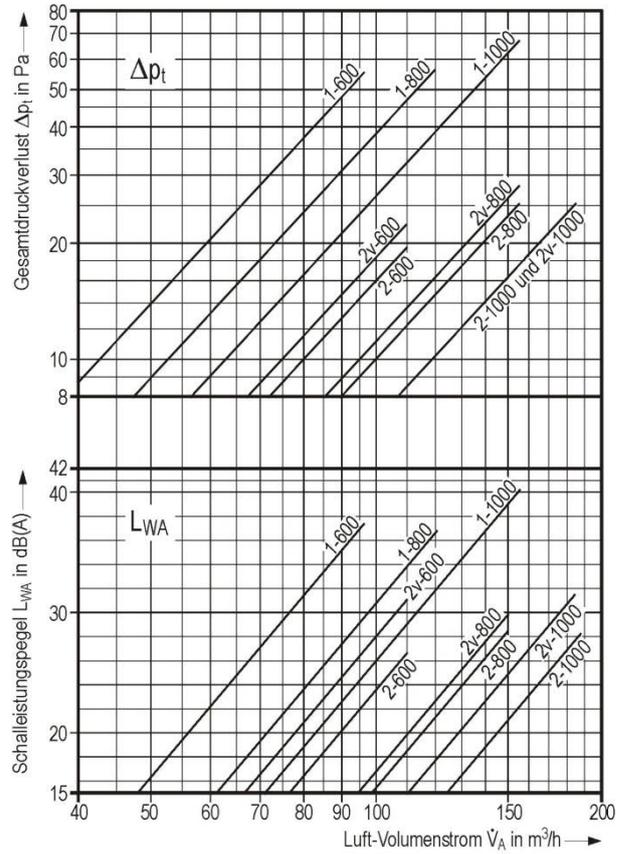


## Abluftkomponenten

Fächerdurchlass FA-VA und FA-VAL-...  
 Eingesetzt als Abluftdurchlass

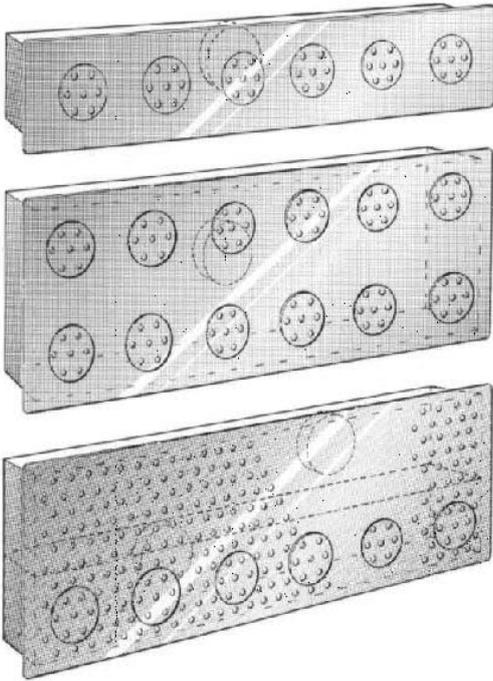

### Ausführungen

1 einreihig	Länge
2 zweireihig	600 mm
2v zweireihig versetzt	800 mm
/2 mit zwei Anschlußstutzen	1000 mm

Beispiel 2-800:

Strahlbündelelemente zweireihig, Länge 800 mm